



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

Предписание № 2-18-428/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99
Московского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-428 от 23 марта 2016 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 21, 26 апреля 2016 года старшим инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Николаевой Юлией Вячеславовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского дошкольного учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34, лит.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения объекта не оборудованы автоматической установкой пожаротушения тонкораспыленной водой (кроме помещений с мокрыми процессами и лестничных клеток)	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 раздел 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания	01.04.2017	


подпись

		от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, п.61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390».		
2.	Объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа с установкой статическими указателями направления движения.	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2 раздел 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	01.04.2017	
3.	В дверных проемах лестничных клеток не предусмотрена установка противопожарных дымогазопроницаемых дверей 1-го типа (EIS 60).	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 раздел 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	01.04.2017	
4.	Отделка потолка в лестничной клетке выполнена из материалов класса пожарной опасности ниже, чем КМ0	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5 раздел 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-	01.04.2017	


подпись

		Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.		
5.	В дверных проемах, имеющих выходы из технического подполья в лестничные клетки, не предусмотрена установка противопожарных дымогазонепроницаемых дверей 1-го типа (EIS 60)	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 раздел 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	01.04.2017	
6.	Для теплоизоляции инженерных сетей не предусмотрен негорючий теплоизоляционный материал.	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 раздел 8 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	01.04.2017	
7.	На путях эвакуации (подэтажных коридорах, лестничных клетках) не установлено аварийное эвакуационное освещение, выполненное в соот-	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 раздел 9 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-	01.04.2017	


подпись

	ветствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты		
8.	Участок кровли над одноэтажной частью здания не выполнен из негорючих материалов. По периметру участка кровли отсутствует ограждение высотой не менее 1,2 метра.	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 раздел 13 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 34 лит.А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 07.08.2014 года № 13), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.


подпись

В соответствии с пп.2 п.48 Приказа МЧС России от 28.06.2012г. № 375 (ред. От 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, -для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

26 апреля 2016 г.

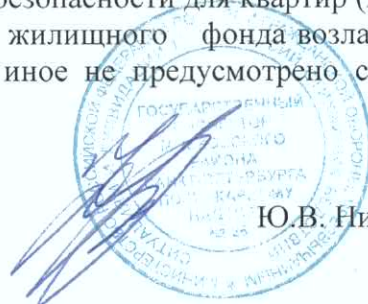

Ю.В. Николаева

Предписание для исполнения получил:

✓ Локтев Наталья Станиславовна

Зав.участком

«26» апреля 2016 г.

✓ Локтев
подпись